




Gdańsk, 4 listopada 2020 r.

**POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.219.2.2020.MS

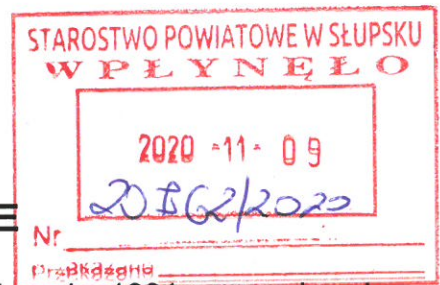

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.) w związku z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku Starosty Słupskiego Pana Pawła Lisowskiego (Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14), w sprawie uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku „Pałacyk” na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinku Machowinko 3, 76-270 Ustka

przedłożonego do tut. Komendy w dniu 4 września 2020 r. zawierającego opracowanie pt.: „*Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku „Pałacyk” podlegającego Domowi Pomocy Społecznej w Machowinku, Machowinko 3, 76-270 Ustka*”, autorką którego jest inż. Elwira Osowicka-Kosznik - rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr upr. 596/2014), dotyczące możliwości zastosowania rozwiązań zamiennych w odniesieniu do niespełnionych wymagań w zakresie zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dla budynku jw., obejmujących:

- brak wymaganej ilości 20 dm³/s wody do celów przeciwpożarowych, służącej do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, z uwagi na parametry techniczne istniejącej gminnej sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi w bezpośrednim sąsiedztwie budynku,

poprzez przyjęcie następujących rozwiązań zamiennych:

1. Uznanie jako podstawowego źródła wody do zewnętrznego gaszenia pożaru istniejących hydrantów zewnętrznych położonych w odległościach 15 m i 35 m od budynku (w ciągu drogi publicznej), zapewniających wydajność 4,5 dm³/s każdy.
2. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej (ochrona całkowita), obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, z zapewnionym całodobowym dozorem systemu przez osoby z obsługi budynku lub służby ochrony budynku (w sposób określony w projekcie wykonawczym systemu).

3. Pomalowanie ogniochronnymi lakierami pęczniejącymi podwójnych drzwi drewnianych zamykających hol główny, znajdujących się na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z klatki schodowej na zewnątrz budynku.
4. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w budynku (korytarze i klatki schodowe) w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o wartości natężenia oświetlenia nie mniejszym niż 5 lx w osi drogi, załączające się samoczynnie w chwili zaniku zasilania elektrycznego oświetlenia podstawowego, o czasie działania nie krótszym niż dwie godziny.
5. Zapewnienie w budynku ponadnormatywnej ilości środka gaśniczego w postaci trzech gaśnic przewoźnych proszkowych o zawartości 25 kg środka gaśniczego każda, przeznaczonych do gaszenia pożarów grupy ABC, niezależnie od spełnienia wymogu wyposażenia w gaśnice, z lokalizacją gaśnic w obrębie dróg ewakuacyjnych na kondygnacji piwnicy, parteru i poddasza użytkowego.
6. Uznanie dojazdu i dostępu do budynku poprzez wykonanie w obrębie dróg wewnętrznych na terenie DPS prac dostosowujących układ drogowy do prowadzenia działań przez jednostki straży pożarnej, zgodnie ze wskazaniem części graficznej ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

wyraża się zgodę

na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych w ww. ekspertyzie technicznej, uznając, iż zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Uzasadnienie

Postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony, w związku z czym, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), organ odstąpił od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie informuje się stronę, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosowanych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;

- przyjęte do zastosowania w budynku urzędnia przeciwpożarowe powinny być wykonane zgodnie z powszechnie uznanymi normatywami w tym zakresie oraz zgodnie z projektami uzgodnionymi pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania instalacji jest przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania;
- po zakończeniu inwestycji, właściciel obiektu powinien powiadomić Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o zakończeniu robót i funkcjonowaniu rozwiązań zamiennych;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą techniczną...”, Gdynia sierpień 2020 r.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie, ul. Podchorążych 38, za pośrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk), w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zgodnie z treścią art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



POMORSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. Tomasz Siemigowski
Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego

Załącznik:

„Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych dla budynku „Pałacyk” podlegającemu Domowi Pomocy Społecznej w Machowinku, Machowinko 3, 76-270 Ustka”, Gdynia, sierpień 2020 r. (strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Gdańsku)

Otrzymują:

1. Starosta Słupski
ul. Szarych szeregów 14
76-200 Słupsk
2. KW PSP – WZ- a/a

Do wiadomości:
KM PSP Słupsk